





序:Modbus 984 rtu dll

您好 modbus 984_rtu dll 幫你用 PC 讀寫 modbus 設備更加方便.程式更加簡單並且比 PLC/HMI 速度更快以下是教你如何使用.

請下載 visual studio 2022 安裝到電腦

請下載 www.1111motor.com/modbus.dll

點選 CUSTOMER 會自動生成一個 TXT 檔

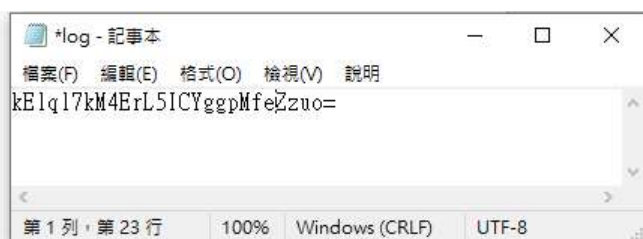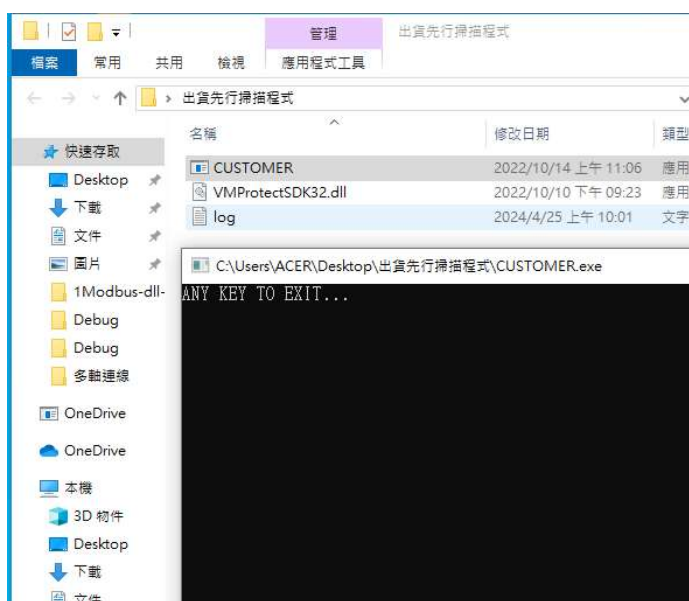

請將序號 LINE 或 EMIL 給我們 (1111motor1@gmail.com)



我們收到序號後將產生一個專屬你電腦的 984_rtu_dll

1Modbus-dll-從零開始	2024/4/25 上午 09:18	檔案資料夾
2CSIM-參數設定2	2024/4/25 上午 09:22	檔案資料夾
MTM-BLDC	2024/4/25 上午 09:36	檔案資料夾
多軸連線	2024/4/25 上午 09:19	檔案資料夾
984RTU.dll	2023/2/1 上午 01:01	應用程式擴充 102 KB

二:開始程式設計

.vs	2024/4/25 上午 09:14	檔案資料夾	
bin	2024/4/25 上午 09:13	檔案資料夾	
obj	2024/4/25 上午 09:12	檔案資料夾	
Properties	2024/4/25 上午 09:12	檔案資料夾	
App.config	2022/3/28 下午 05:27	XML Configurati...	1 KB
MO	2022/12/28 下午 12:50	圖示	10 KB
Program.cs	2023/1/15 下午 05:08	C# Source File	1 KB
test	2024/4/25 上午 09:18	C# Project file	4 KB
testdemo.cs	2024/4/25 上午 09:18	C# Source File	21 KB
testdemo.Designer.cs	2024/4/25 上午 09:17	C# Source File	65 KB
testdemo.resx	2024/4/25 上午 09:17	Microsoft .NET ...	21 KB
試連線	2023/1/15 下午 05:08	Microsoft Visual ...	2 KB

點選試連線.開啟檔案

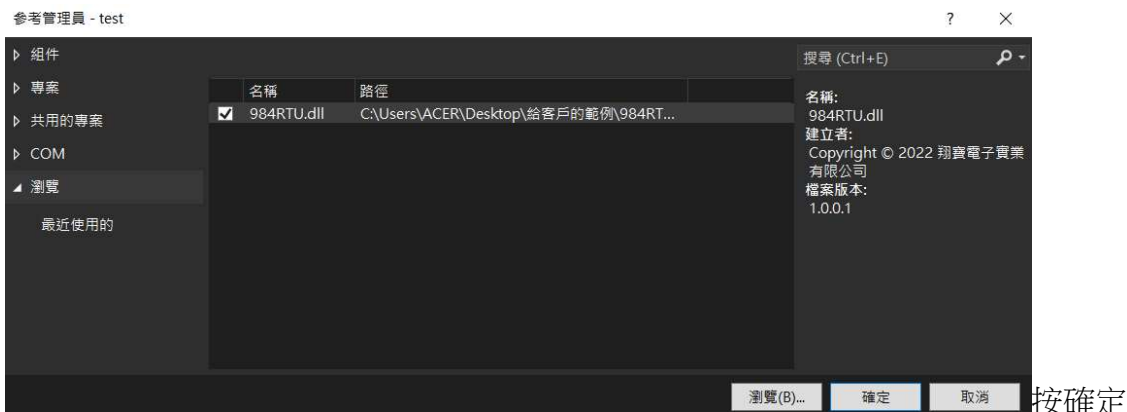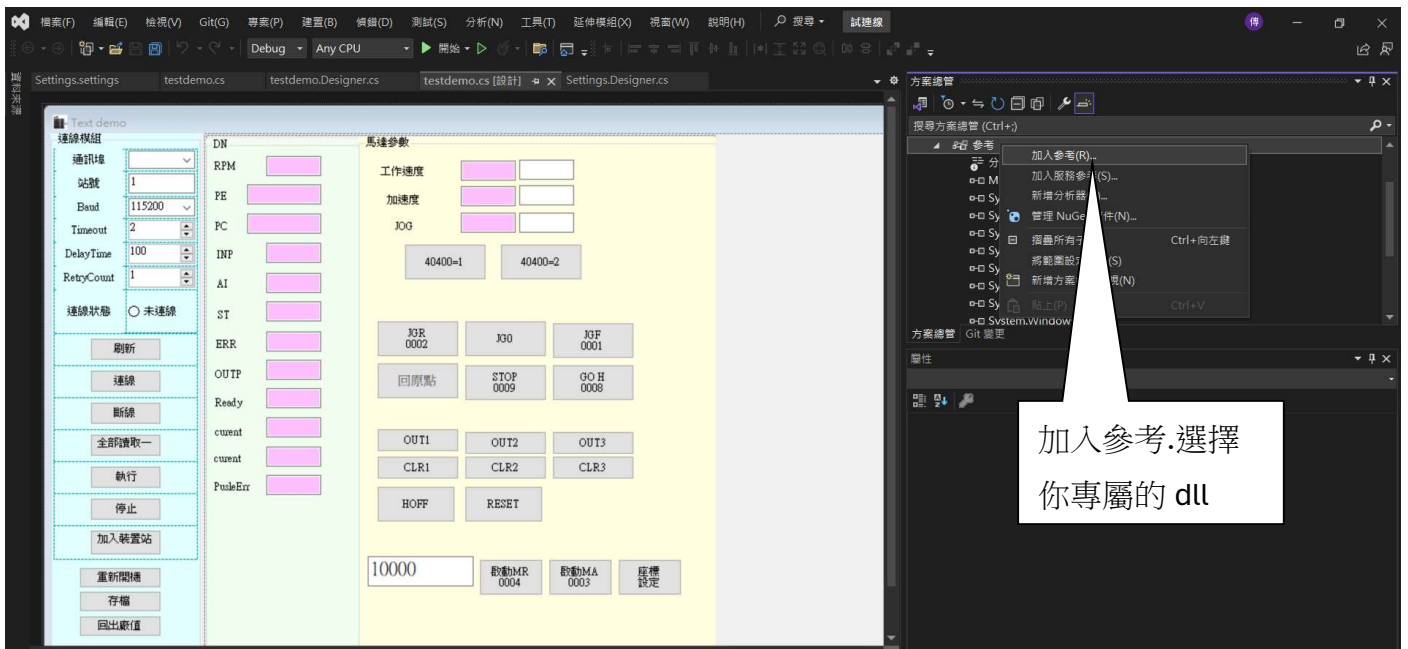

三.開始你的程式設計.以下是指令介紹(各家廠牌有自己的定義.只要是 984RTU 格式.我們都支援)

Modbus 位置	功能
0001~9999	bit 讀寫
30001~39999	讀 w /dw/ int16/ int32/ Float
40001~49999	讀 寫 w /dw/ int16/ int32/ Float/String

大部份的範例.都在網上有提供.

範例:寫入00200 on

```
mng.WriteBit(device1.Station, 200, 1);
```

範例:寫入00200 off

```
mng.WriteBit(device1.Station, 200, 0);
```

範例:寫入40400 為1

```
mng.WriteBit(device1.Station, 40400, 1);
```

範例:寫入40400 為2

```
mng.WriteBit(device1.Station, 40400, 2);
```

範例:寫入字串 47000 MR 100

```
HMI.WriteString(device1.Station, 47000, "MR 100");
```